


# SCHEMAT TABLICY T3/2

System instalacji wewnętrznej TN-S  
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:  
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia  
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączenie zasilania  
Stosować szafę wym 995x670x140, IP40-IK08  
drzwi pełne z zamkiem mechanicznym

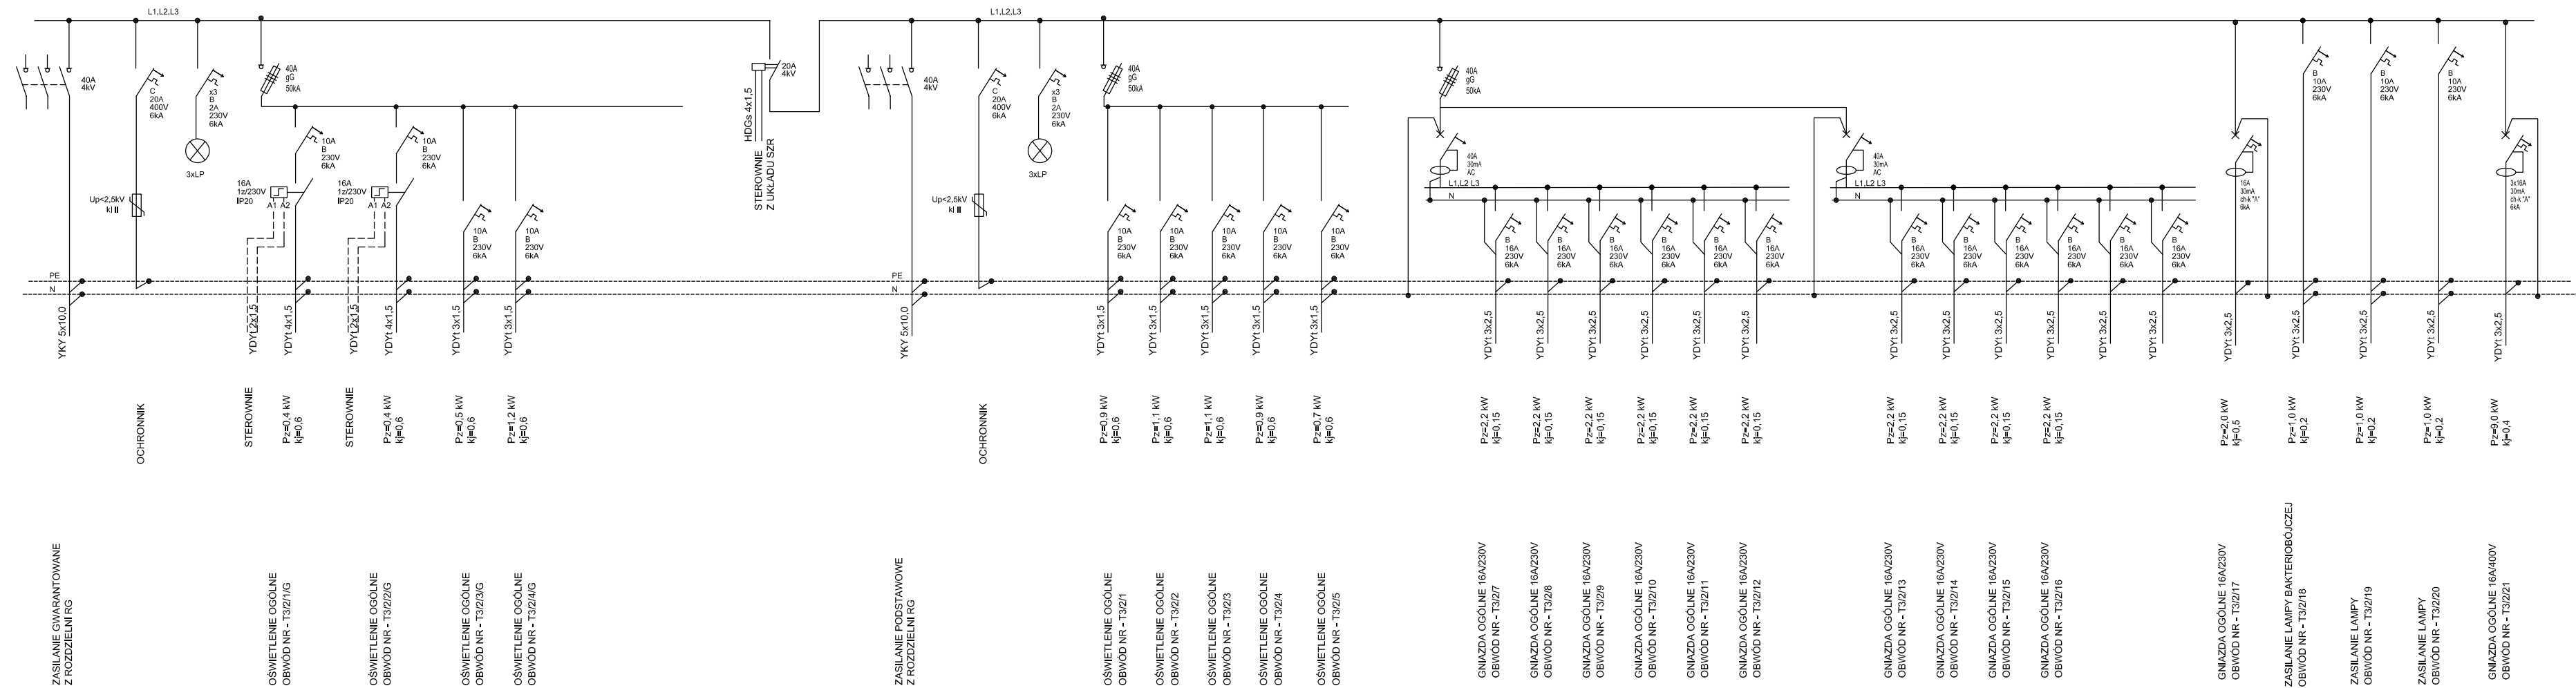

<p style="text-align: center;"><b>ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> TOMASZ DROŻDŻYŃSKI ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57</p>				
INWESTOR:		Ars Medical Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła		
TEMAT:		Projekt rozbudowy Szpitala Ars Medical w Pile działka nr 26/23 <b>SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ T3/2</b>		
AUTOR:		mgr inż. Włodzisław Kapiłon	ELEKTRYCZNA	WKPl0385/PW06/09
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Ryszard Miradecki	ELEKTRYCZNA	326/78/Pw
BRANŻA:		ELEKTRYCZNA	DATA:	01.2012r.
			REV:	01
			SKALA:	--
			NR RYS.:	E-34