

# SCHEMAT TABLICY T2/3


## System instalacji wewnętrznej TN-S

Sposób ochrony przeciwporażeniowej:

-podstawowa - przed dotykem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia

-dodatkowa - przed dotykem pośrednim szybki

Stosować szafę wym 995x670x140, IP40-IP08

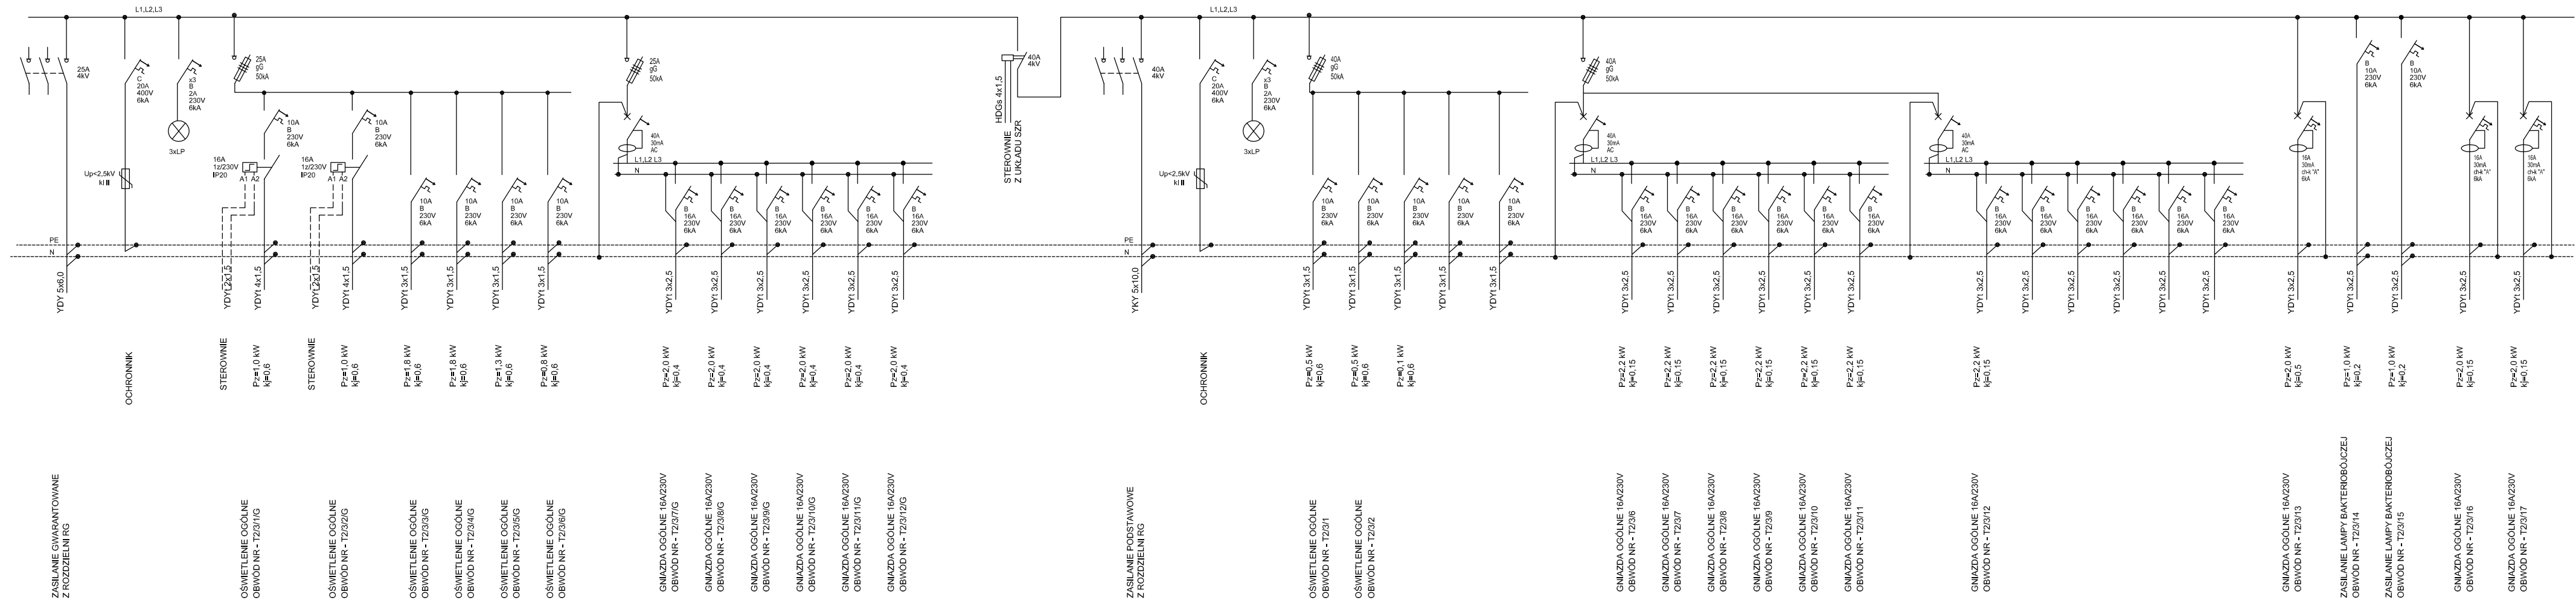

<p style="text-align: center;"><b>ARCHITEKTONICZNA</b>  <b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>  <b>TOMASZ DROŹDŻYŃSKI</b>          ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57</p>			
INWESTOR:		Ars Medical Sp. z o.o. Aleja Wojska Polska 43, 64-920 Piła	
TEMAT:		Projekt rozbudowy Szpitala Ars Medical w Pile działka nr 26/23 <b>SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ T2/3</b>	
AUTOR:		ELEKTRYCZNA	PODPIS:
mgr inż.Wiesław Kapłon		WKP/0385/PWOC/09	
SPRAWDZAJĄCY:		ELEKTRYCZNA	32678/Pw
mgr inż.Ryszard Mitradecki			
BRANŻA:		REV:	NR RYS.
ELEKTRYCZNA		01	E-31
DATA:		SKALA:	
01.2012r.		--	